




MERKKIAINEKOKEET 27.-29.12.2010:

MERKKIEN SELITYKSET:



-  Merkkiainekaasu alapohjarakenteen maatäyttöön
-  0-1 Pa Paine-ero ja ilmavirtauksen suunta
-  xx ppm Merkkiainepitoisuus sisäilmassa

MERKKIAINEHAVAINNOT:

- 1** Lattia- ja seinärakenteen liittymä


Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

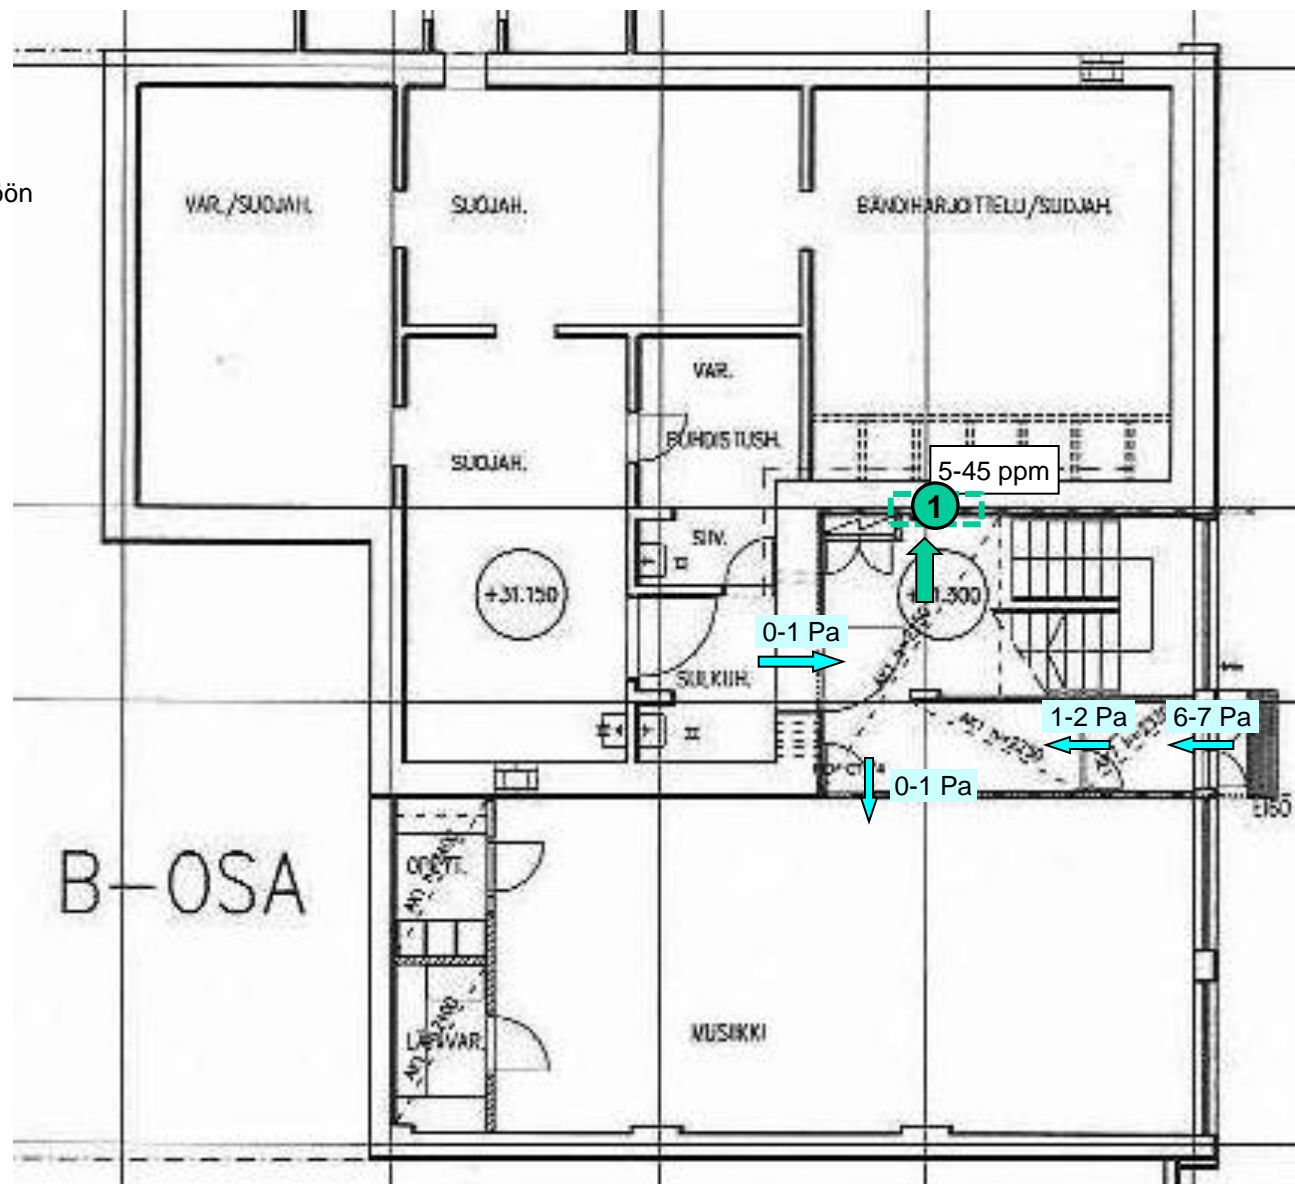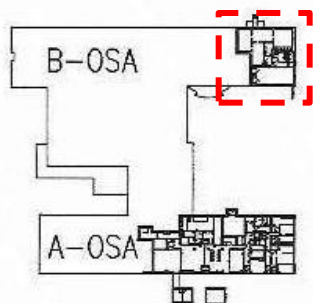


MERKKIAINEKOKEET 27.-29.12.2010:




Pohjakerros

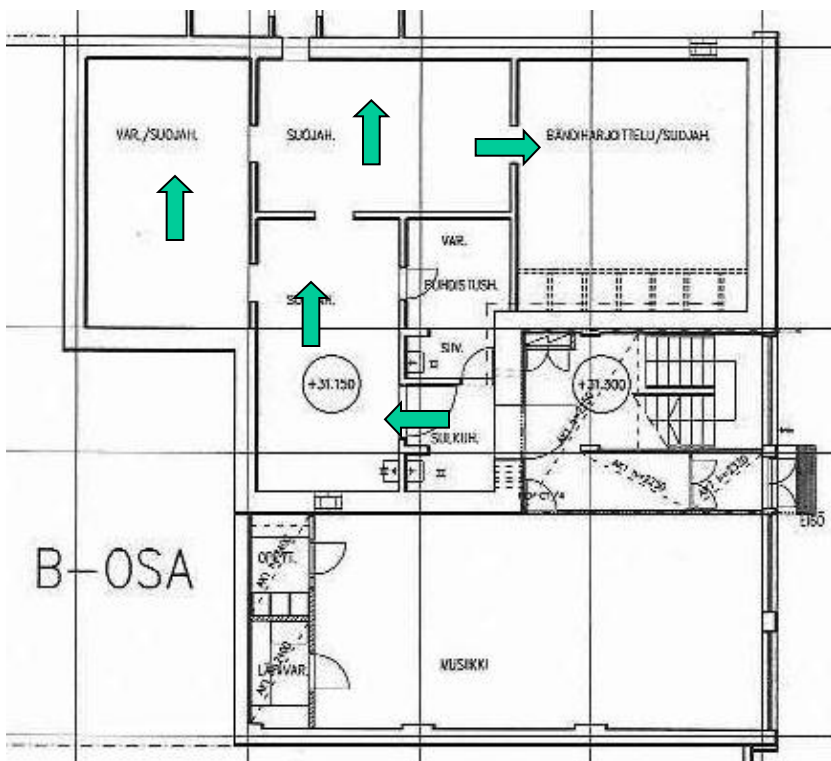

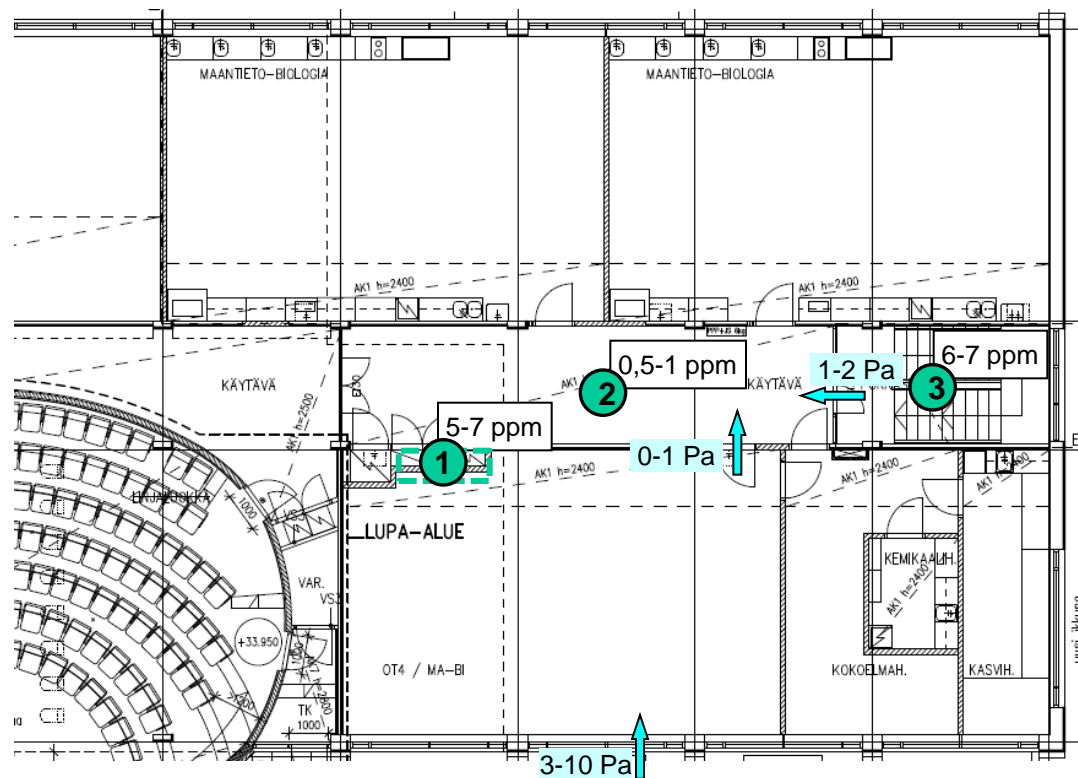


1. kerros



MERKKIEN SELITYKSET:


-  Merkkiainekaasu väestösuojan ilmaan
-  Paine-ero ja ilmavirtauksen suunta
-  Merkkiainepitoisuus sisäilmassa

MERKKIAINEHAVAINNOT:

-  Lattia- ja seinärakenteen liittymässä
-  Porraskäytävän ilmassa
-  Käytävän ilmassa




Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

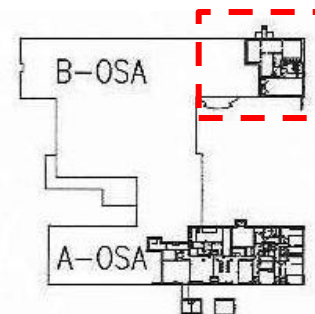



MERKKIAINEKOKEET 27.-29.12.2010:

Tilan 1101 ulkoseinä:

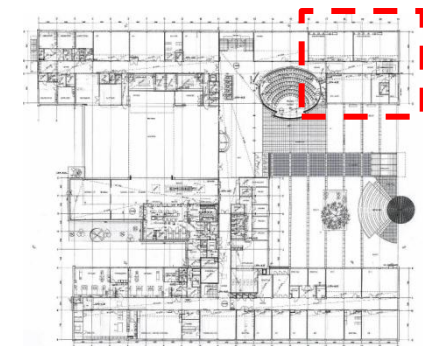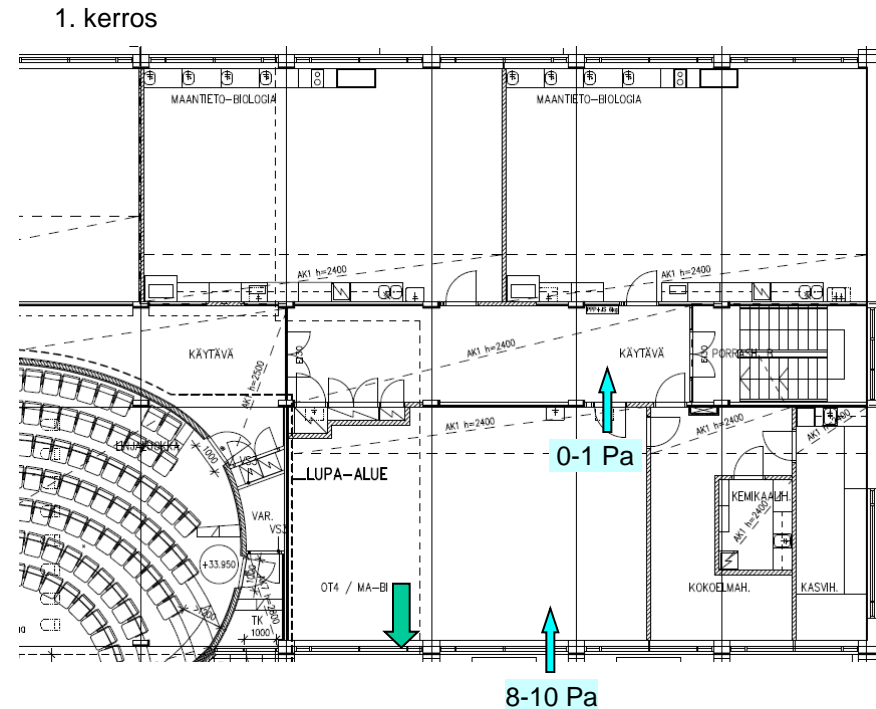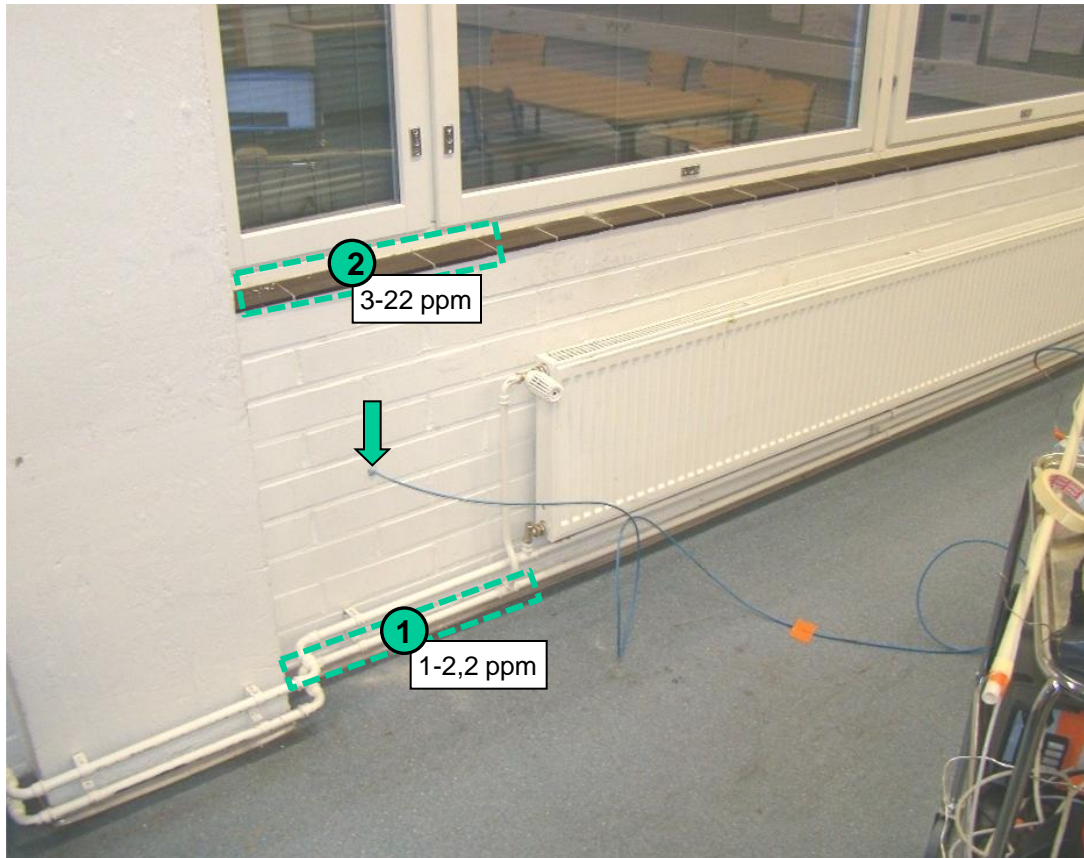

MERKKIEN SELITYKSET:


 Merkkiainekaasu ulkoseinän eristetilaan

 0-1 Pa Paine-ero ja ilmvirtauksen suunta

 xx ppm Merkkiainepitoisuus sisäilmassa

MERKKIAINEHAVAINNOT:



 1 Seinä- ja lattiarakenteen liittymä

 2 Seinä- ja ikkunarakenteen liittymä


Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

MERKKIAINEKOKEET 27.-29.12.2010:

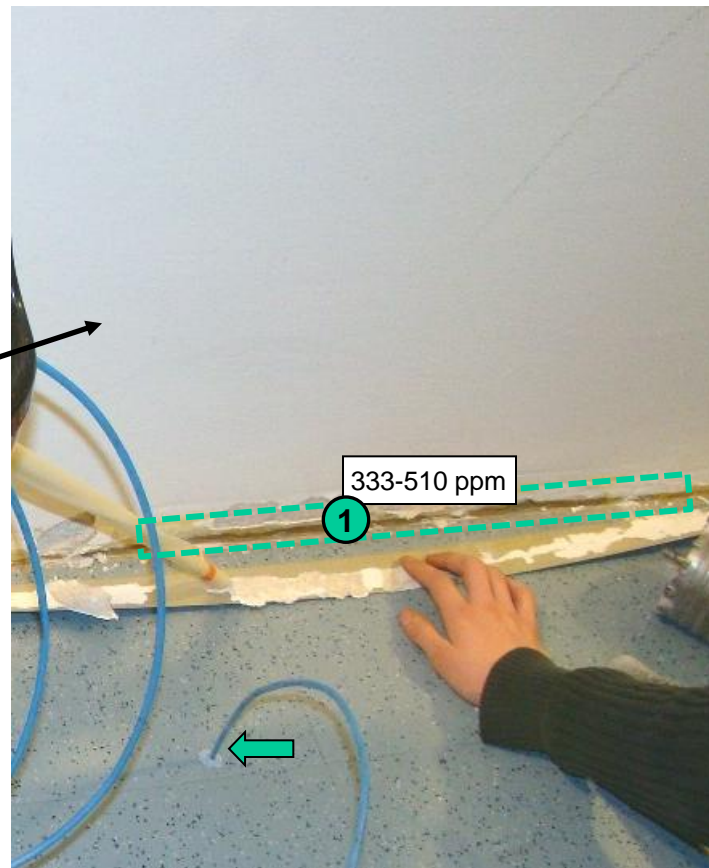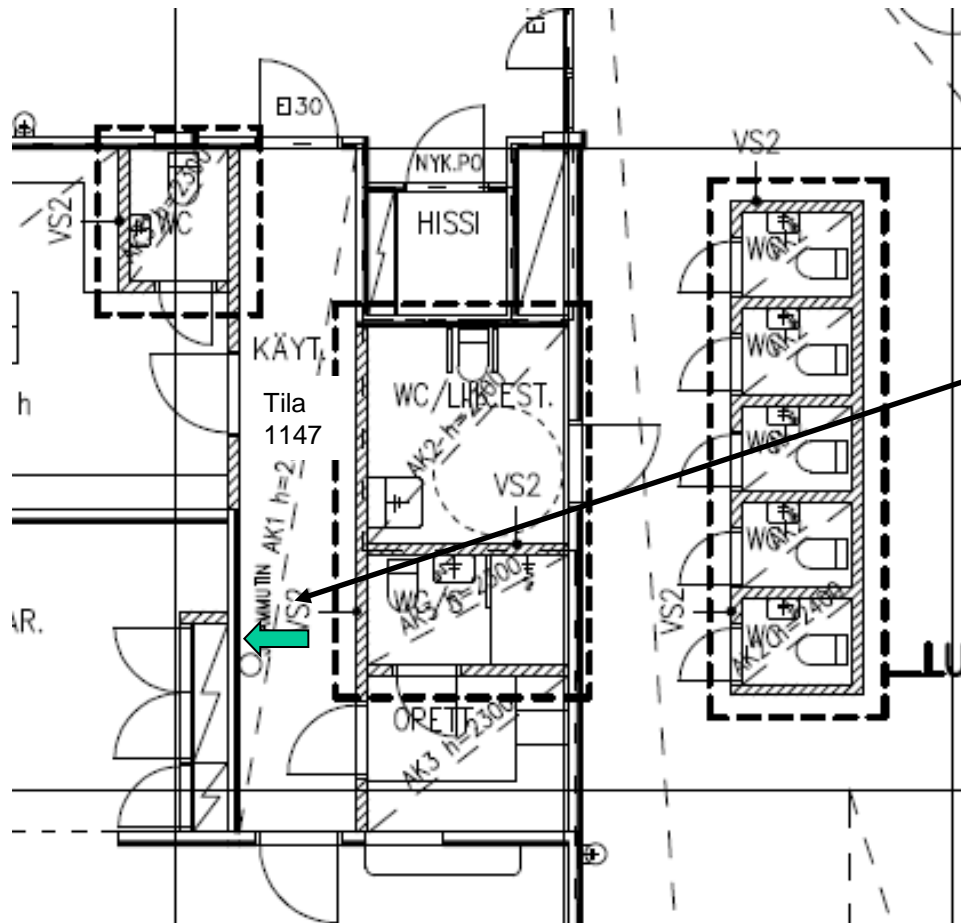

MERKKIEN SELITYKSET:

 Merkkiainekaasu alapohjarakenteen maatyttöön


xx ppm Merkkiainepitoisuus sisäilmassa

MERKKIAINEHAVAINNOT:





 Seinä- ja lattiarakenteen liittymä

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

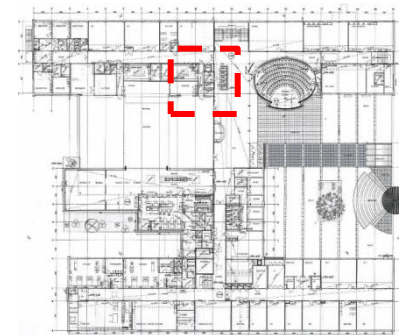


MERKKIAINEKOKEET 27.-29.12.2010:

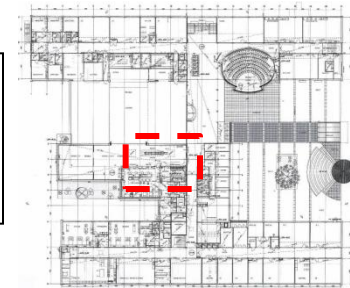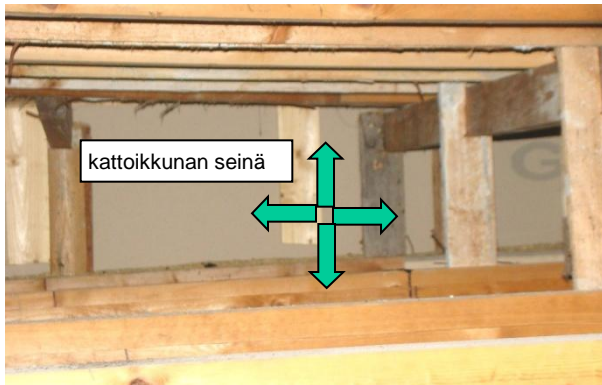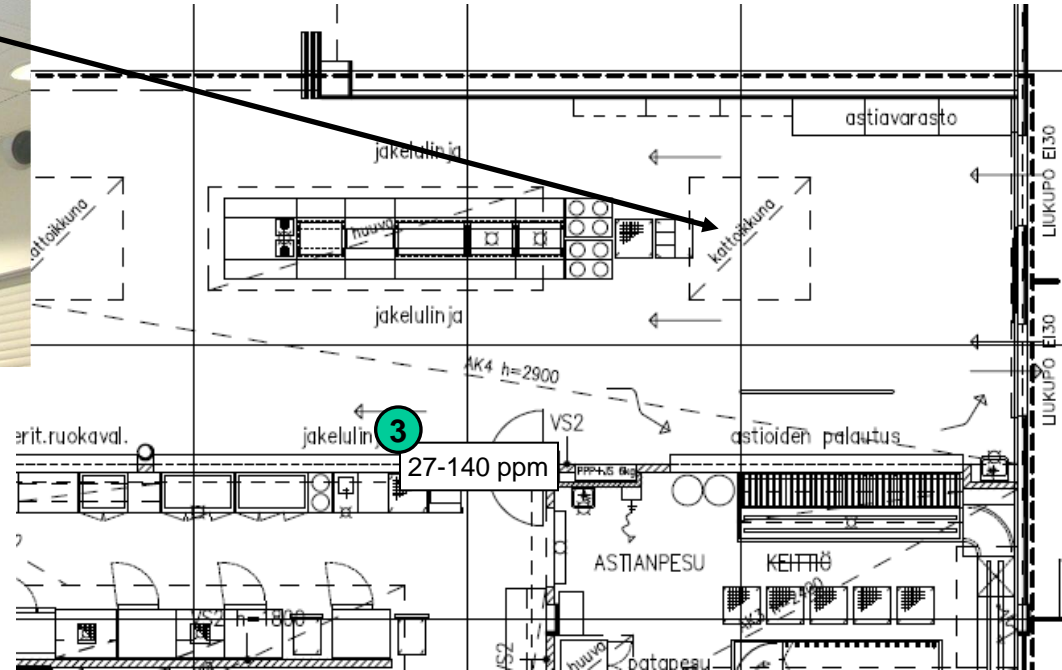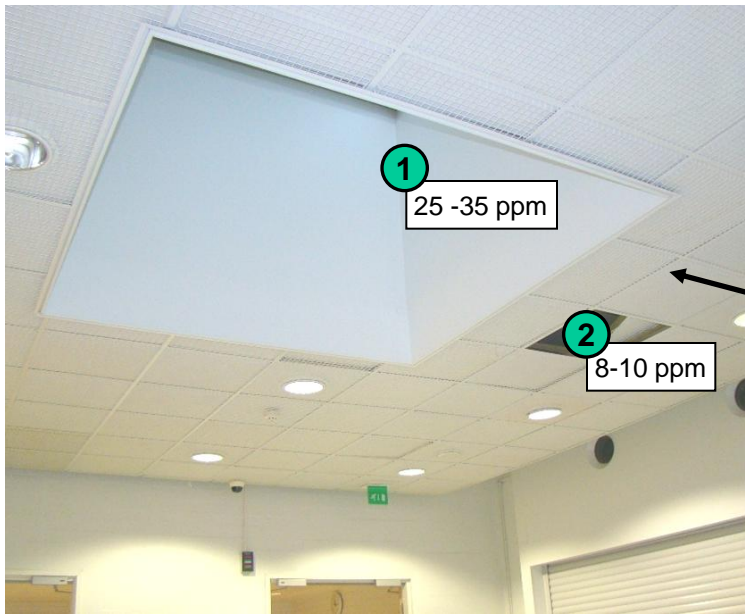

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

MERKKIEN SELITYKSET:


 Merkkiainekaasu yläpohjan eriste- / ilmatilaan

xx ppm Merkkiainepitoisuus sisäilmassa

MERKKIAINEHAVAINNOT:

- 1 Levyjen välit kattoikkunan seinärakenteessa
- 2 Lasketussa kattorakenteessa
- 3 Lasketun kattorakenteen levyrakenteiden väleissä

MERKKIAINEKOKEET 27.-29.12.2010:

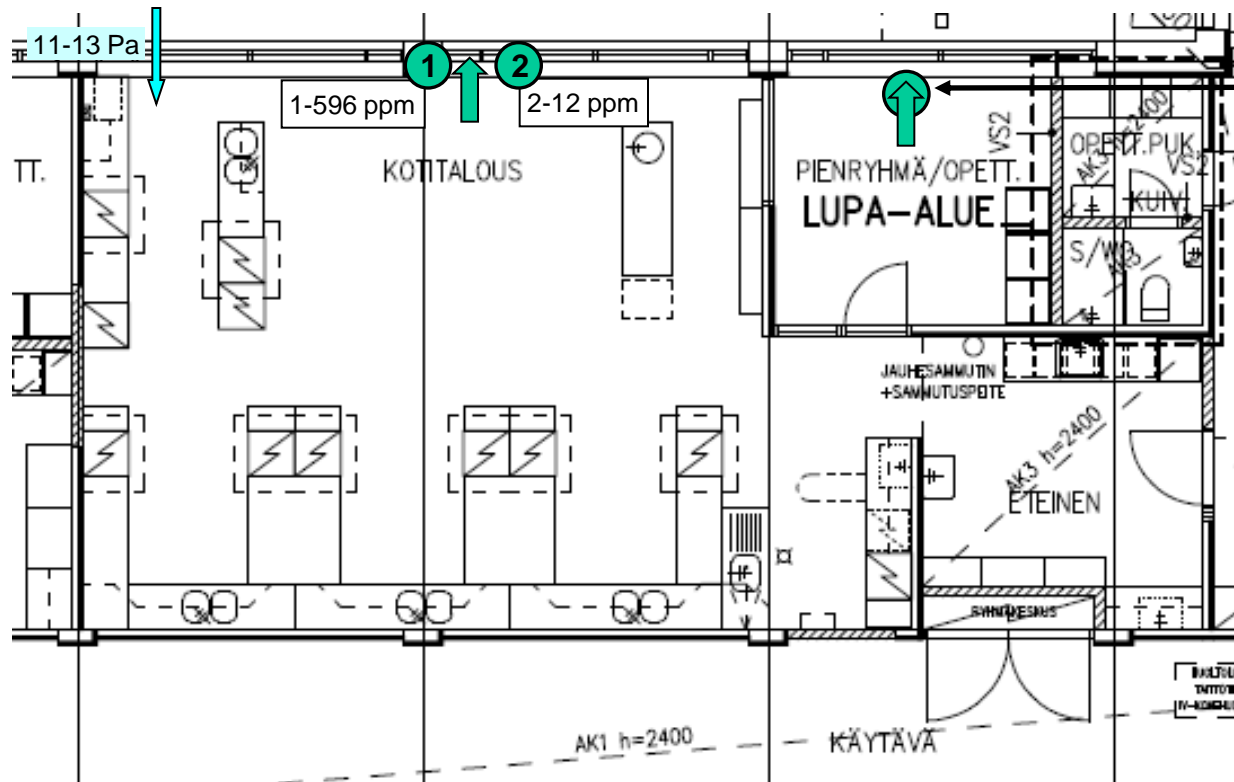

Merkkiaineekaasu alapohjarakenteen maatayttyön - ei havaintoja sisäilmassa merkkiaineekaasusta

MERKKIEN SELITYKSET:

Merkkiaineekaasu ulkoseinän eriste- /ilmatila

Paine-ero ja ilmvirtauksen suunta

Merkkiainepitoisuus sisäilmassa


MERKKIAINEHAVAINNOT:

Seinä- ja lattiarakenteen liittymä


Seinä- ja ikkunarakenteen liittymä

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

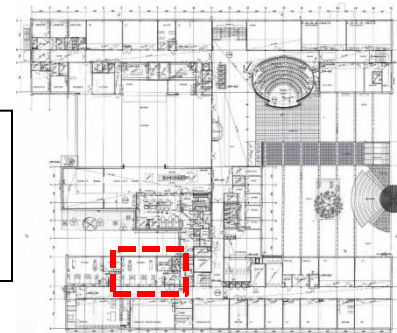

MERKKIAINEKOKEET 27.-29.12.2010:

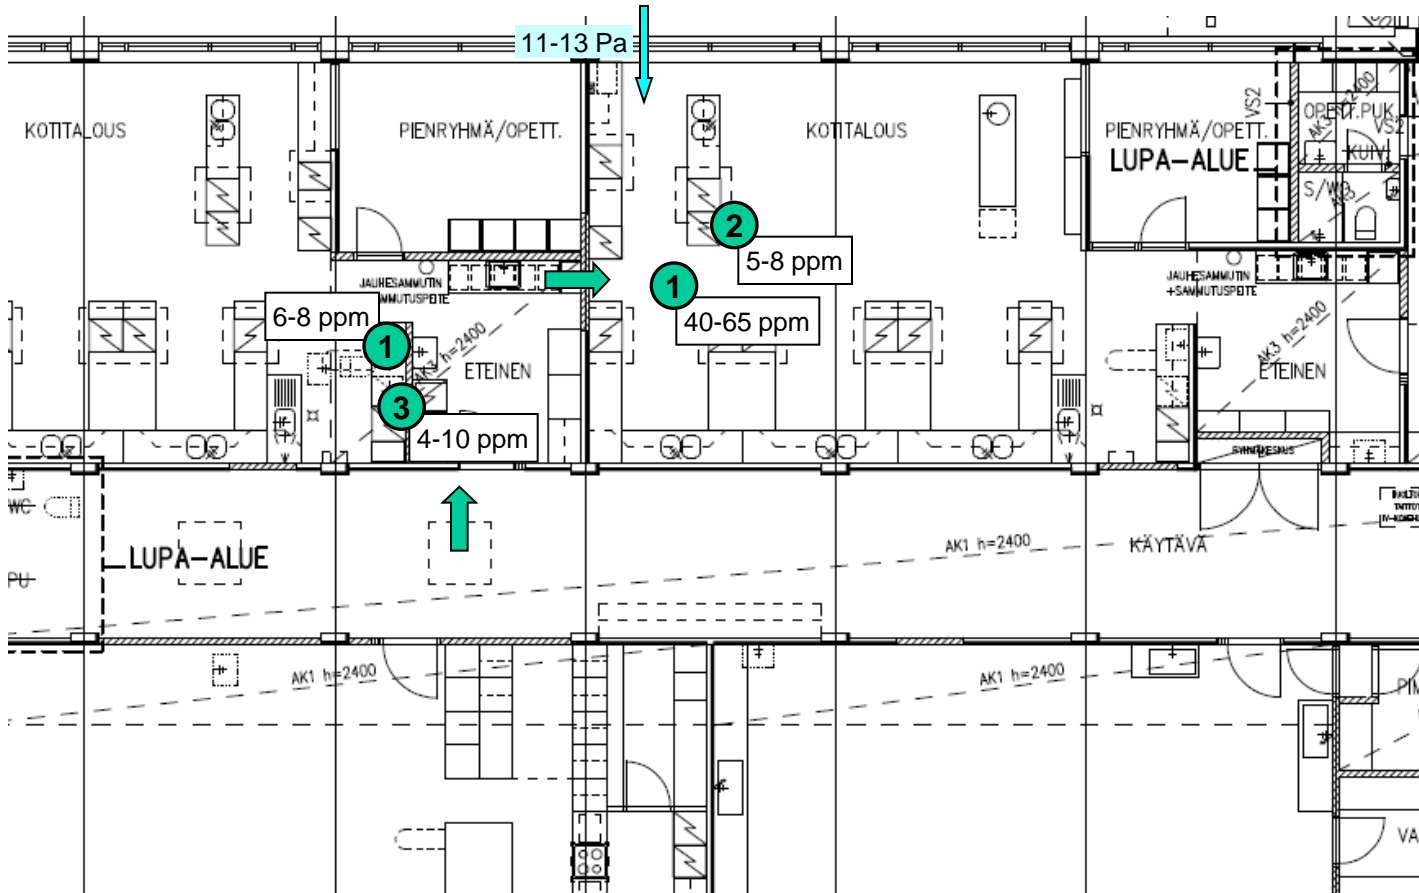

MERKKIEN SELITYKSET:

- Merkkiainekaasu yläpohjan eriste- /ilmatilaa
- Paine-ero ja ilmvirtauksen suunta
- Paine-ero ja ilmvirtauksen suunta
- xx ppm Merkkiainepitoisuus sisäilmassa

MERKKIAINEHAVAINNOT:

- Lasketussa kattorakenteessa
- Luokan sisäilmassa
- Paneloidun katon läpiviennissä

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

