


YLÄPOHJARAKENTEEN MERKKIAINEKOE, 22.11.2013

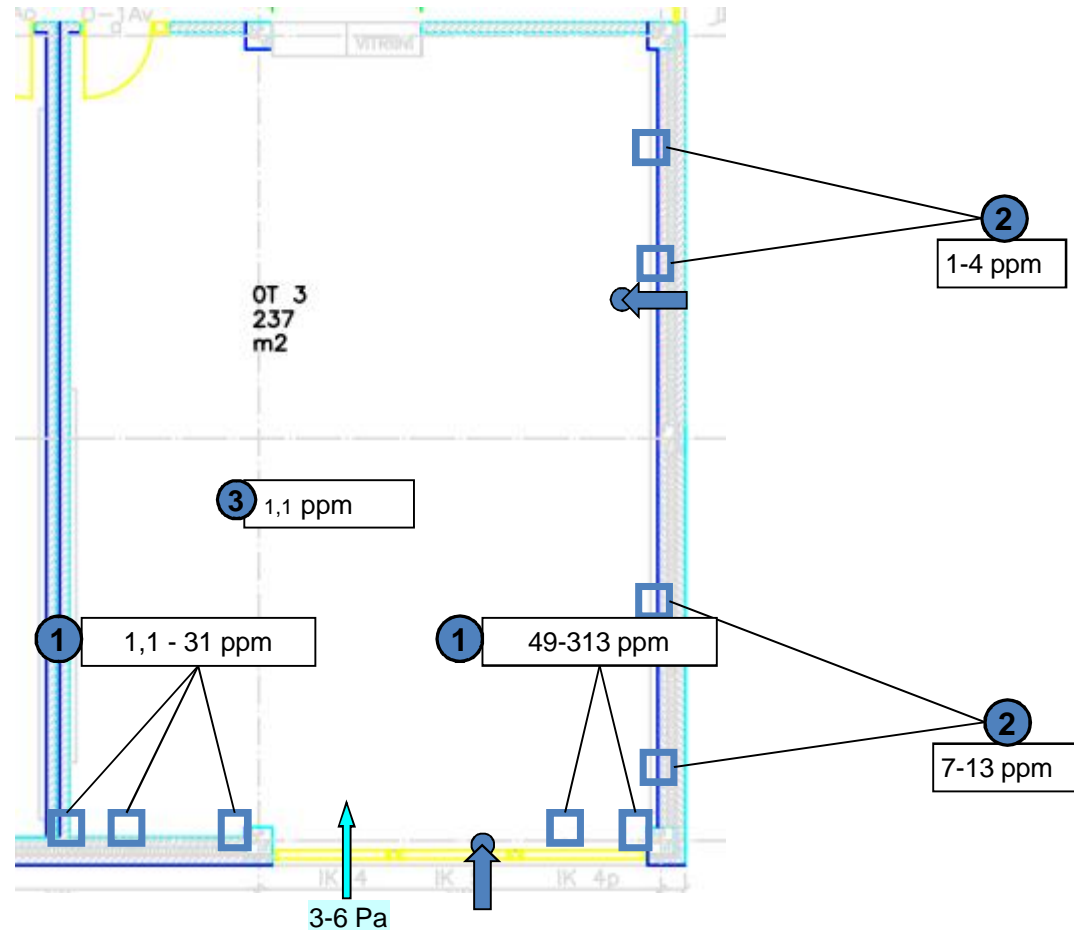

➔ MERKKIAINEKAASU YLÄPOHJAN ERISTETILAAN TUULETUSVENTTIILIN KAUTTA

NUOLIEN SELITYKSET:

0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- ① ONTELOLAATAN JA BETONIPALKIN SAUMA
- ② SÄHKÖJOHDON LÄPIVIENTI SEINÄLLÄ
- ③ KANNAKE

5 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS


Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.



ALAPOHJARAKENTEEN MERKKIAINEKOE, 22.11.2013

➔ MERKKIAINEKAASU MAANVARAISEN LAATAN ALLE LAATAN LÄPI PORATUSTA REIÄSTÄ

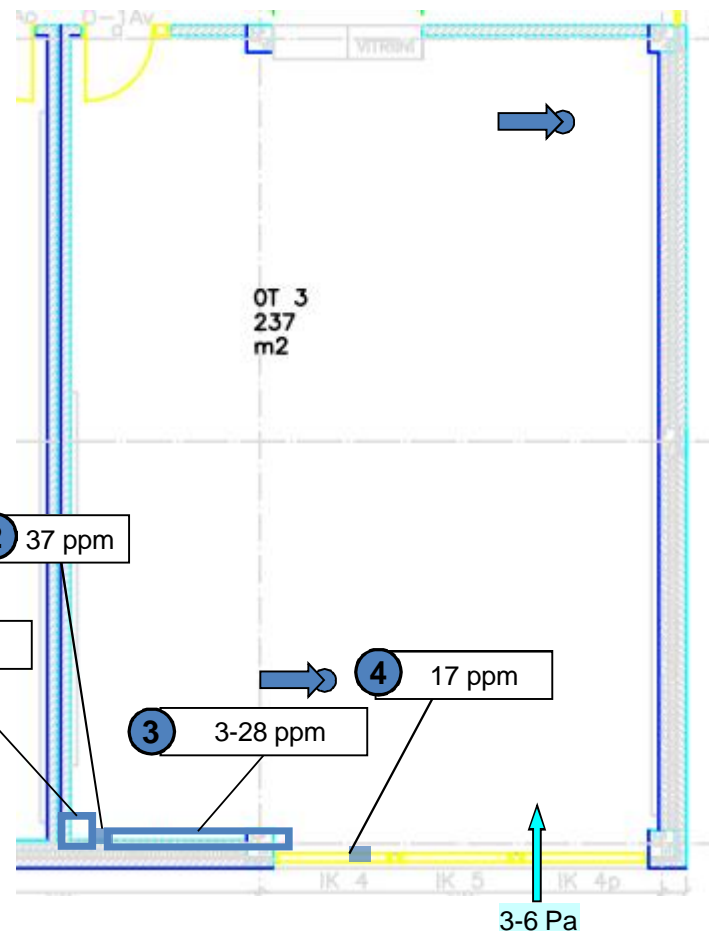

NUOLIEN SELITYKSET:

0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
➔

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- ① KOTELON TARKASTUSLUUKKU
- ② PUTKILÄPIVIENNIN JA LATTIAPINNAN LIITTYMÄ
- ③ LATTIAPÄÄLLYSTEEN YLÖSNOSTON YLÄREUNA
- ④ LATTIAPÄÄLLYSTEEN YLÖSNOSTON YLÄREUNA /PATTERIPUTKEN KANNAKE


5 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.



ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE, 22.11.2013

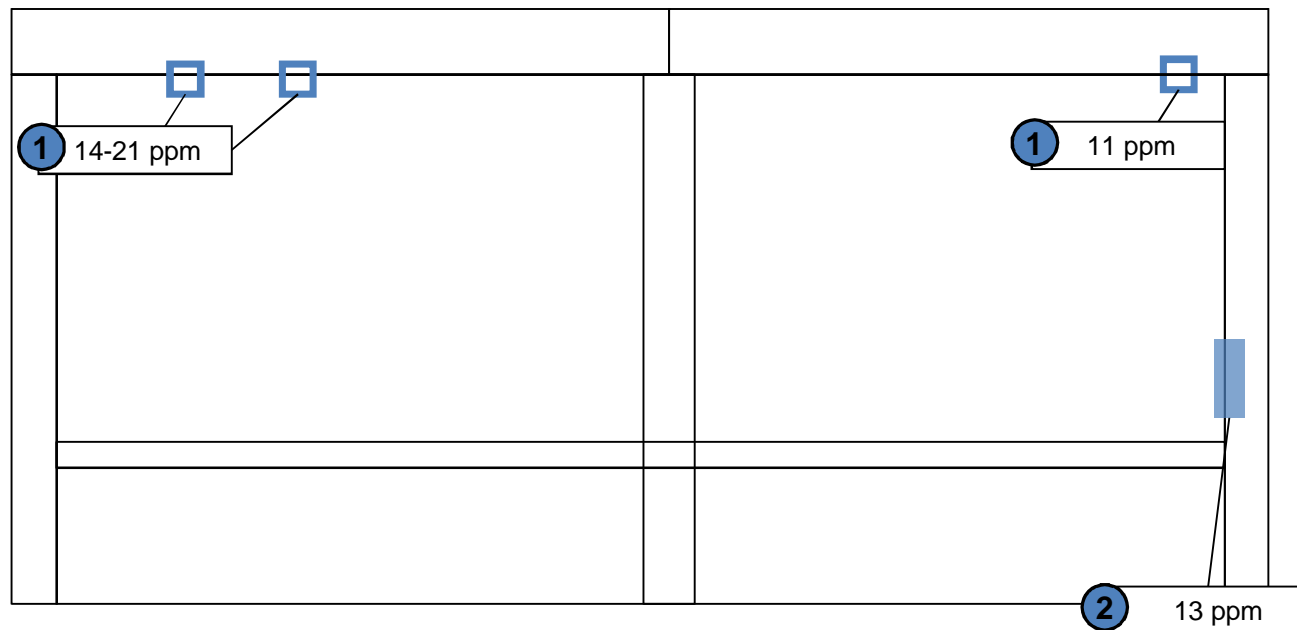

➔ MERKKIAINEKAASU
TIILISEINÄN TUULETUS-
RAKOOIHIN ULKOKAUTTA
MUURAUKSEN
TUULETUSREI'ISTÄ

NUOLIEN SELITYKSET:

0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA


MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- ① SÄHKÖLÄPIVIENTI
- ② PILARI-TIILISEINÄ-LIITTYMÄ


5 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysoitsajan osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

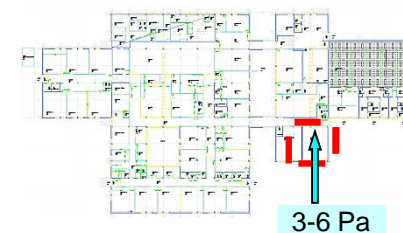

YLÄPOHJARAKENTEEN MERKKIAINEKOE, 22.11.2013

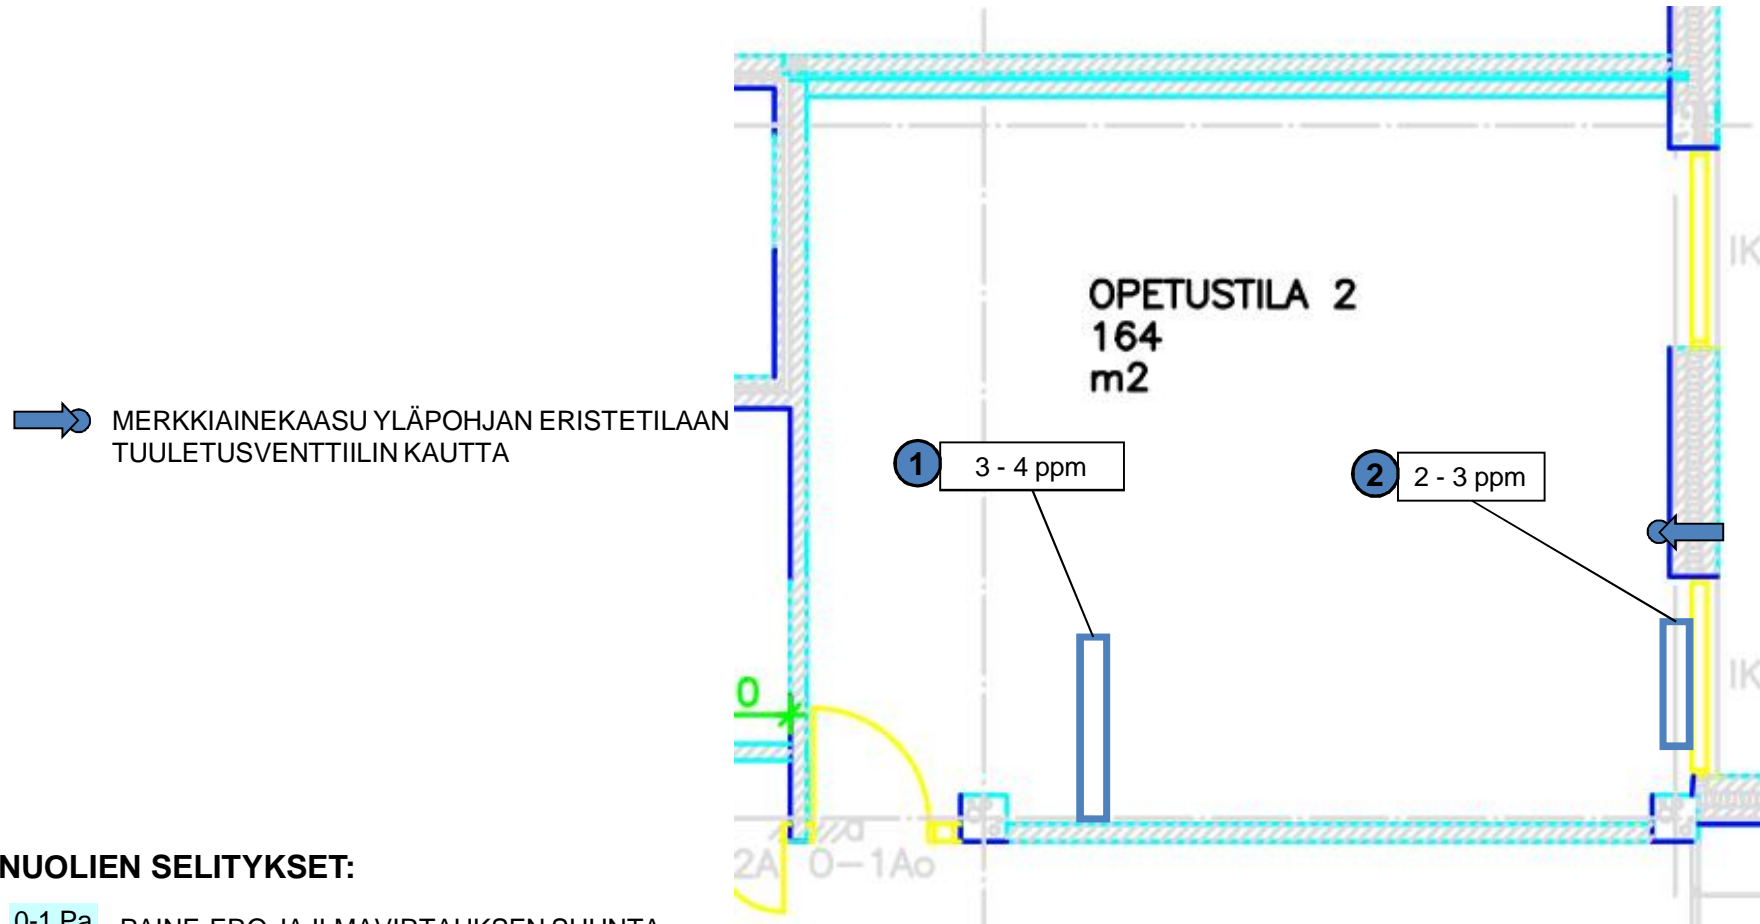

NUOLIEN SELITYKSET:

0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- 1 ONTELOLAATAN SAUMA
- 2 IKKUNA-JA ULKOSEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ


5 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.



ALAPOHJARAKENTEEN MERKKIAINEKOE, 22.11.2013

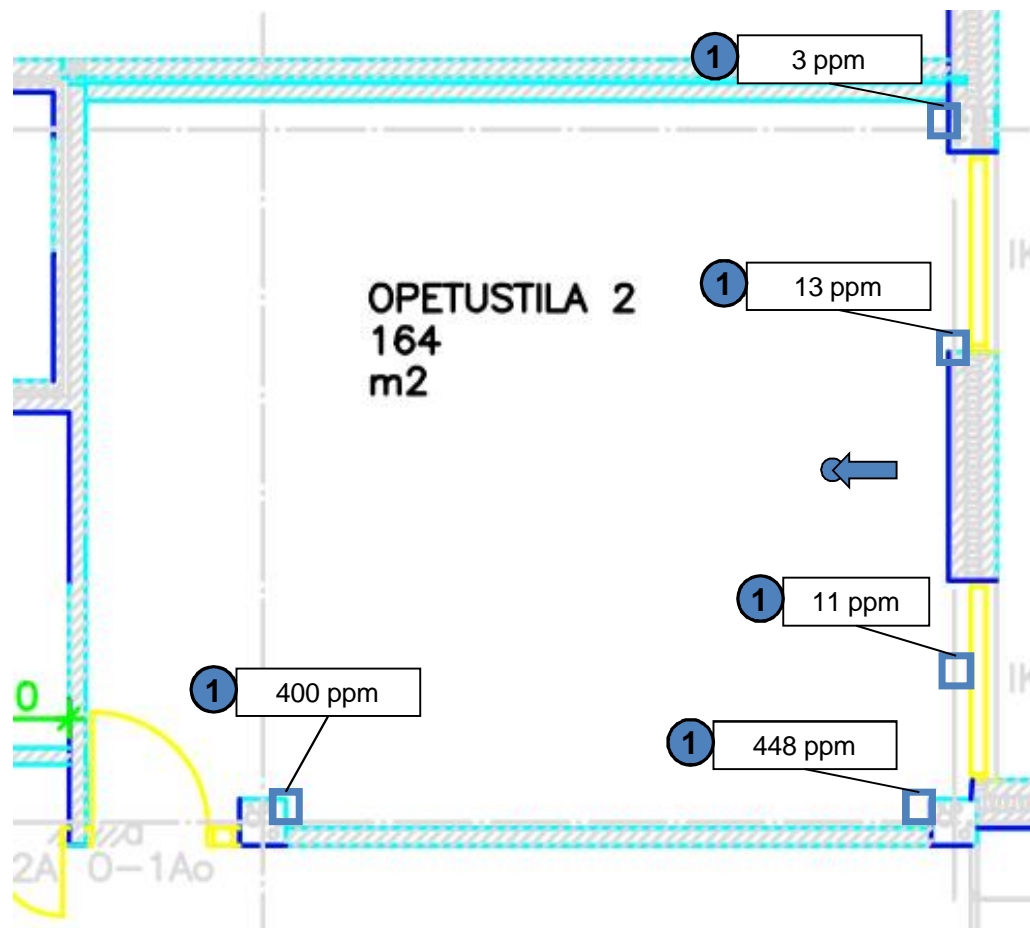

➔ MERKKIAINEKAASU MAANVARAISEN LAATAN ALLE LAATAN LÄPI PORATUSTA REIÄSTÄ

NUOLIEN SELITYKSET:

0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

① LATTIAPÄÄLLYSTEEN- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ


5 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS


Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysoitsajan osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.



IKKUNASEINÄN MERKKIAINEKOE, 22.11.2013

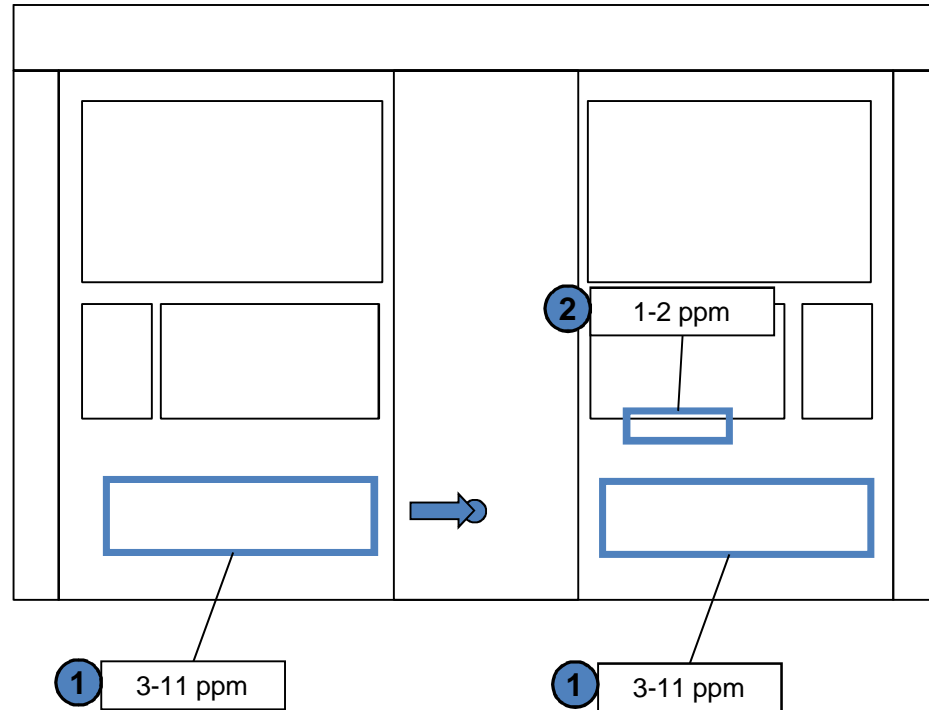

 MERKKIAINEKAASU TIILISEINÄN TUULETUS-
RAKUIHIN ULKOKAUTTA MUURAUKSEN
TUULETUSREI'ISTÄ

NUOLIEN SELITYKSET:

 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- 1** LEVYSEINÄSSÄ KANNAKKEIDEN LÄPIVIENTI
- 2** IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

5 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysoitsaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

